



Ergänzende Hinweise **StirnBrett** für **Deckenmontage** waagrecht

Scherentreppe

Futterkasten mit Deckel bauseits vorhanden

Lässt sich der Deckel des vorhandenen Kastens **nicht 90° öffnen**, kann **der Deckel im Weg stehen!**


Lösung: **Ausreichend dimensioniertes Kantholz bauseits montieren** um den erforderlichen Abstand herzustellen und die Scherentreppe mit Stirnbrett störungsfrei und sicher zu nutzen.
Verbleibende lichte Deckenöffnungslänge: mindestens 80 cm.

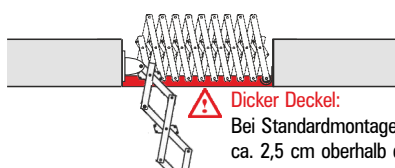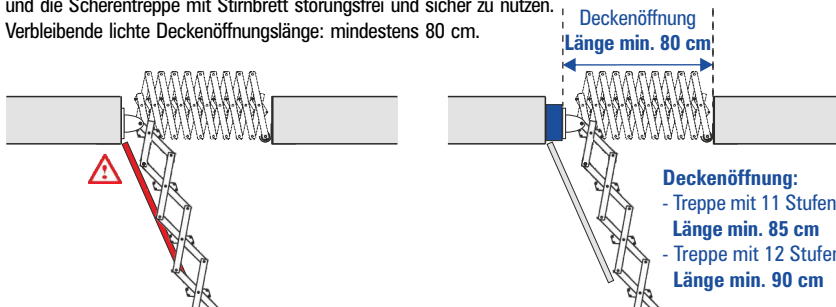

Standard


Bestellmaß = Lichte Raumhöhe

Stirnbrett und gegenüberliegende Haltewinkel werden standardmäßig 4 cm oberhalb der Deckenunterkante montiert
=> Oberste Stufe ca. 8 cm über Deckenunterkante

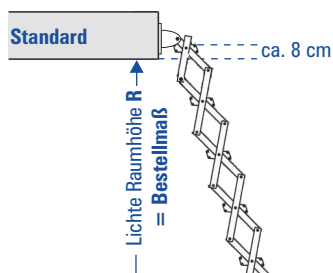

Deckenöffnung Länge

Ab 80 cm Deckenöffnungslänge sind Scherentreppen mit Stirnbrett (bis Raumhöhe 269 cm) möglich. Wir empfehlen 90 cm Mindestlänge für die Deckenöffnung, da sonst das lichte Durchgangsmaß sehr eng wird!

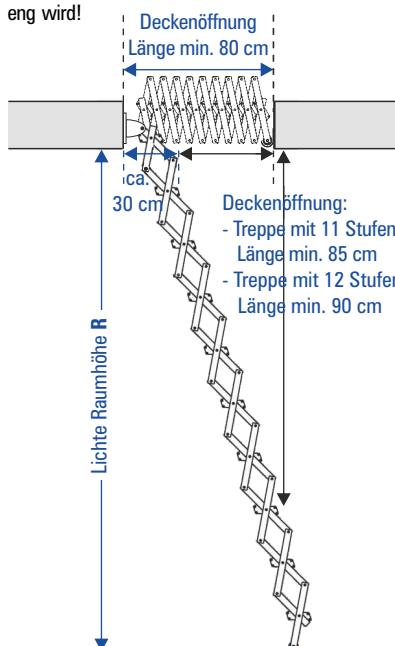


Hochgesetzt/Schacht

! Bestellmaß Hochgesetzt

Bestellmaß = Lichte Raumhöhe + Wunschposition* - 8 cm



*Abstand oberste Stufe zur Deckenunterkante

Beispiel: Raumhöhe 250, Wunschposition 35:
 $250 + 35 - 8 \Rightarrow$ Bestellmaß 277 cm

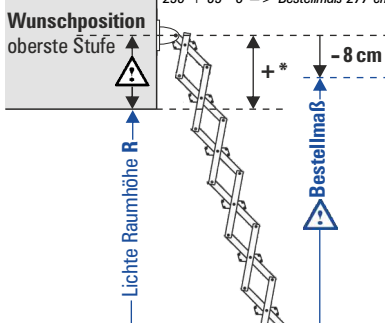

! Hinweis Hochgesetzt



Je **weiter oben** im Schacht die Treppe montiert wird, desto **geringer** werden lichte **Durchgangsmaß** und **Kopffreiheit!**

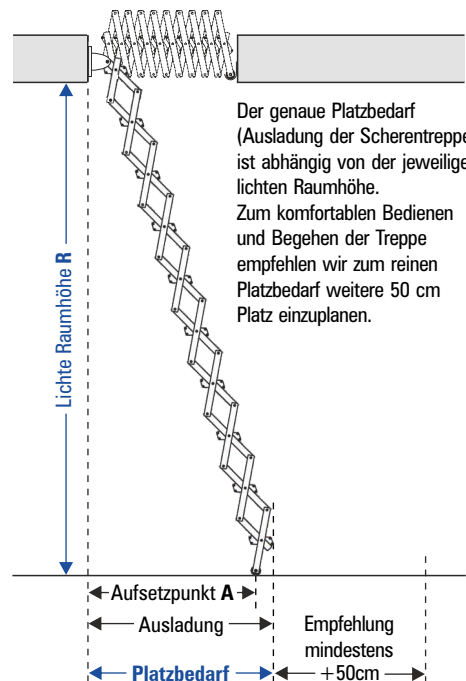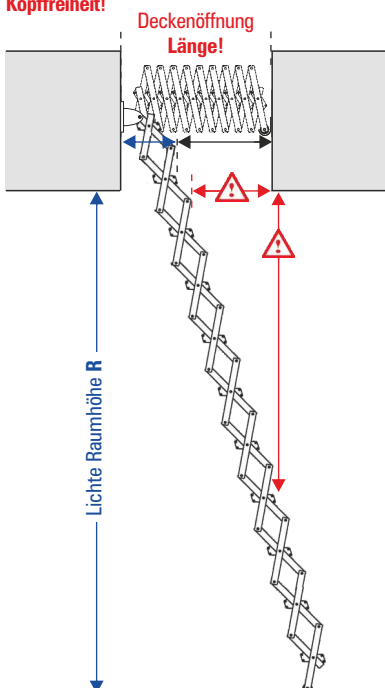


Stufen	Lichte Raumhöhe	Platzbedarf
9	214 - 242	91
10	243 - 269	100
11*	270 - 296	108
12**	297 - 320	117

Deckenöffnung Mindestlänge: *85 cm, **90 cm

Standardposition Stirnbrett

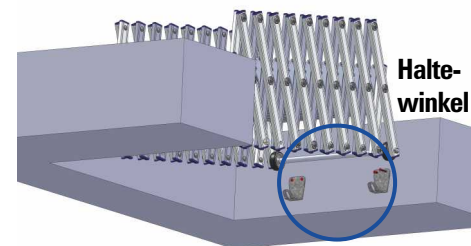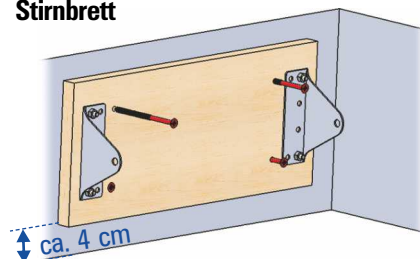

Zugstab für Führungskopf bauseits bereitstellen. Empfohlene Länge mind. 120 cm; Ø24 mm.



Weitere Details siehe Einbauhinweis!

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG